
SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR MURO MEDIANERO TABIQUERÍA MADERA CON AISLACIÓN TÉRMICA POLIESTIRENO EXPANDIDO O EPS



DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

Solución constructiva de acondicionamiento térmico interior para muro medianero existente cuya estructura se compone de tabiqueria de madera, en el cual se consulta la incorporación material aislante térmico Poliestireno expandido o EPS de espesor 70 mm y densidad 20 Kg/m³. Como revestimiento de terminación se considera la instalación de una placa de yeso cartón de espesor 10 mm y pintura.

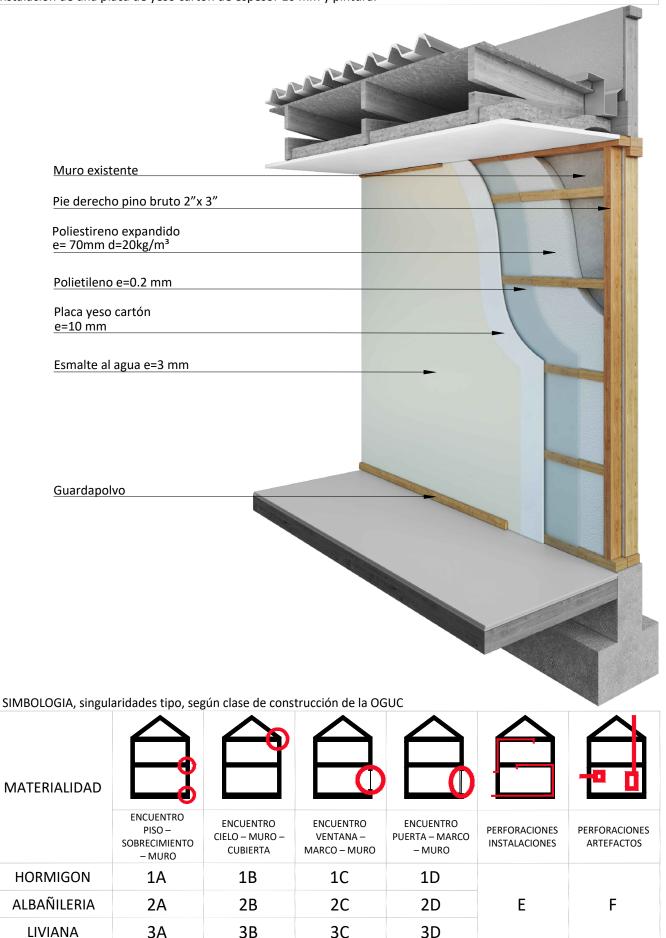



SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR MURO MEDIANERO TABIQUERÍA MADERA CON AISLACIÓN TÉRMICA POLIESTIRENO EXPANDIDO O EPS



DETALLE CONSTRUCTIVO

Escala 1:5 Vista en planta de la solución constructiva.



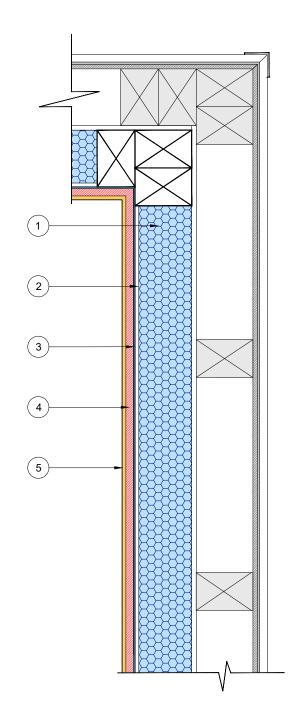


N°	Especificación del material	Espesor (m)	Densidad (Kg/m³)	λ (W/mK)	N°	Especificación del material	Espesor (m)	Densidad (Kg/m³)	λ (W/mK)
1	Poliestireno Expandido	0,07	20	0,0384					
2	Cámara de aire	0,005							
3	Polietileno	0,0002							
4	Placa yeso cartón	0,01							
5	Esmalte al agua	0,003							

TRANSMITANCIA TERMICA	0.45	W/m²K	REDUCE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL	SI
RESISTENCIA TERMICA	2.22	m²K/W	REDUCE RIESGO DE CONDENSACIÓN INTERSTICIAL	SI

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR MURO MEDIANERO TABIQUERÍA MADERA CON AISLACIÓN TÉRMICA POLIESTIRENO EXPANDIDO O EPS



DETALLE CONSTRUCTIVO

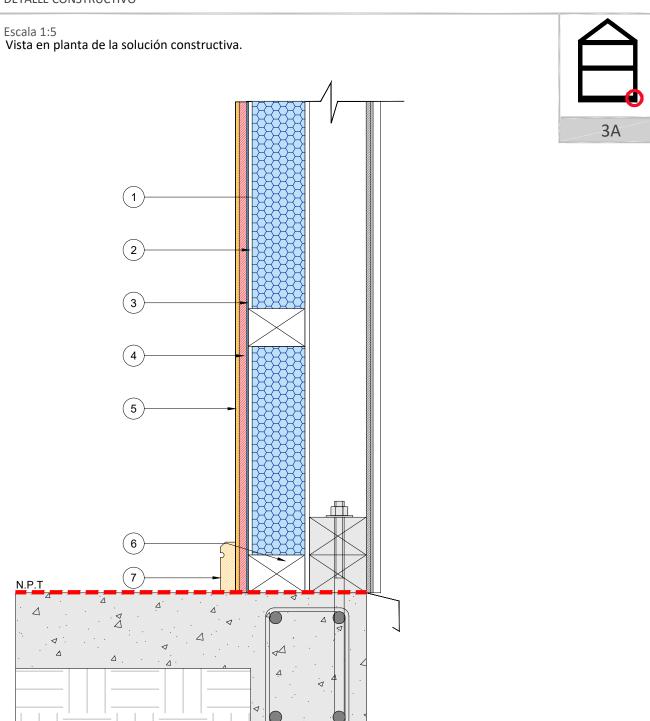

N°	Especificación del material	Espesor (m)	Densidad (Kg/m³)	λ (W/mK)	N°	Especificación del material	Espesor (m)	Densidad (Kg/m³)	λ (W/mK)
1	Poliestireno Expandido	0,07	20	0,0384					
2	Cámara de aire	0,005							
3	Polietileno	0,0002							
4	Placa yeso cartón	0,01							
5	Esmalte al agua	0,003							
6	Pie derecho pino 2"x 3"								
7	Guardapolvo								

TRANSMITANCIA TERMICA	0.45	W/m²K	REDUCE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL	SI
RESISTENCIA TERMICA	2.22	m²K/W	REDUCE RIESGO DE CONDENSACIÓN INTERSTICIAL	SI


SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR MURO MEDIANERO TABIQUERÍA MADERA CON AISLACIÓN TÉRMICA POLIESTIRENO EXPANDIDO O EPS



3B

DETALLE CONSTRUCTIVO

Escala 1:10 Corte constructivo de la solución.

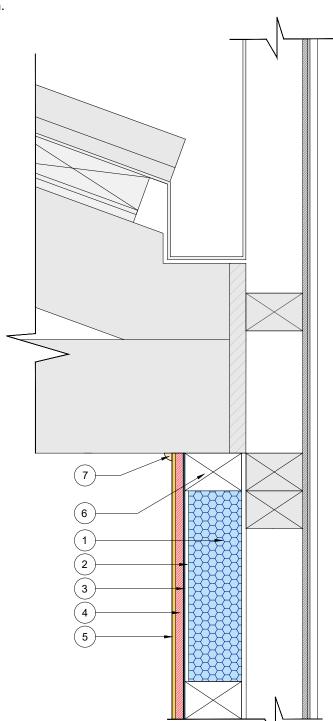

						V			
N°	Especificación del material	Espesor (m)	Densidad (Kg/m³)	λ (W/mK)	N°	Especificación del material	Espesor (m)	Densidad (Kg/m³)	λ (W/mK)
1	Poliestireno Expandido	0,07	20	0,0384					
2	Cámara de aire	0,005							
3	Polietileno	0,0002							
4	Placa yeso cartón	0,01							
5	Esmalte al agua	0,003							
6	Pie derecho pino 2"x 3"								
7	Cuarto rodon								

TRANSMITANCIA TERMICA	0.45	W/m²K	REDUCE RIESGO DE CONDENSACIÓN SUPERFICIAL	SI
RESISTENCIA TERMICA	2.22	m²K/W	REDUCE RIESGO DE CONDENSACIÓN INTERSTICIAL	SI

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA INTERIOR MURO MEDIANERO TABIQUERÍA MADERA CON AISLACIÓN TÉRMICA POLIESTIRENO EXPANDIDO O EPS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PROCEDIMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES.

Esta solución constructiva de acondicionamiento térmico puede ser aplicada para muros medianeros existentes cuya estructura se encuentre compuesta por tabiquería de madera. Su instalación se debe realizar por el interior de la vivienda.

1. RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES.

Previo a la ejecución de la solución constructiva de acondicionamiento térmico del muro medianero existente, se deberá revisar la existencia de canalizaciónes o enchufes que puedan interferir en la instalación del nuevo sistema constructivo. Se recomienda extraer tanto las cajas eléctricas como las canalizaciones para dejarlas en el plomo del nuevo revestimiento interior de la nueva solución constructiva.

2. VERIFICACIÓN PLOMO MURO EXISTENTE.

Se deberá verificar el estado y plomo del muro medianero por su cara interior. En caso de existir irregularidades en su superficie esta deberá ser reparada mediante el retiro e instalación del revestimiento interior existente.

3. INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE SOPORTE MATERIAL AISLANTE TÉRMICO SOBRE MURO.

Finalizada la labor de verificación, se procederá a realizar la instalación de una estructura de madera por el interior del muro medianero, la cual servirá de soporte del material aislante térmico. Esta estructura estará conformada por una solera inferior, solera superior y esquineros de amarre de pino bruto 2"x 3", la que será afianzada entre sí mediante clavos corrientes galvanizados de 1½". Dentro de esta estructura se deberá instalar un listoneado horizontal de pino bruto de 2"x 3" con un distanciamiento de 50 cm a eje (ancho de la plancha de poliestireno expandido). Toda la estructura se fijará al muro existente con clavos de acero inoxidable y anclaje plástico de impacto HPS-1R. cada 60 cm a eje. La solera inferior de amarre de la estructura de madera se deberá afianzar a sobrecimiento existente a nivel de piso terminado, en tanto la solera superior se deberá instalar sobre la cadena del muro en el límite del encuentro con revestimiento de cielo. En caso de existir elementos tales como guardapolvos o cuarto rodón estos deberán ser extraídos previo a la instalación de la estructura de soporte.

Se recomienda que la madera sea almacenada en obra días antes de su instalación para que adquiera un contenido de humedad igual al correspondiente a la humedad de equilibrio del lugar en donde prestará servicio.

Previo a la instalación del material aislante térmico se deberán reinstalar todas las cajas eléctricas y canalizaciones existentes. Para fijar las cajas eléctricas se deberán utilizar piezas auxiliares de madera unidos a montantes y/o afianzar la instalación con pegamento yeso cartón o masilla base. Posteriormente se deberá rellenar con material aislante térmico toda la zona perimetral de las cajas eléctricas.

4. COLOCACIÓN MATERIAL AISLANTE: POLIESTIRENO EXPANDIDO

El I.T.O. deberá revisar y aprobar la partida **"Poliestireno Expandido o EPS"** verificando que ésta cumpla fielmente con las especificaciones técnicas de espesor, densidad y calidad del material aislante mediante la revisión de su etiquetado. La calidad estará referida a que el material aislante debe estar limpio y en estado seco.

Instalada la estructura de madera sobre el muro existente se procederá a realizar la colocación de una capa de **Poliestireno expandido de espesor 70 mm y densidad 20 Kg/m³**, la cual deberá ser instalada de forma horizontal y afianzada entre el listoneado de madera.

Finalizada la instalación del material aislante térmico sobre la superficie del muro, el I.T.O. deberá verificar que no existan aberturas ni huecos sin material aislante. En caso de existir será necesario rellenar estas aberturas con el mismo material aislante.

5. TERMINACIÓN INTERIOR:

Finalizada la colocación del material aislante térmico se procederá a realizar el cierre de la solución constructiva mediante la instalación de una lamina de polietileno de espesor 0.1 mm, la cual actuará como barrera de vapor de la solución constructiva. Esta se deberá afianzar a la estructura de madera mediante corchetes. Entre el material aislante térmico y el polietileno quedará conformada una camara de aire de espesor 5 mm.

Posteriormente se deberán instalar planchas de yeso cartón de espesor 10 mm, las que deberán ser afianzadas a estructura soportante de madera mediante tornillos para planchas de yeso cartón rosca gruesa, colocados cada 60 cm a eje. Se deberán cubrir todas las uniones entre las planchas de yeso cartón con cinta adhesiva de fibra de vidrio de espesor 5 cm (mínimo) y empastar todas las uniones y fijaciones mediante la utilización de un empaste de yeso. Una vez seco el producto se deberá lijar toda la superficie procurando obtener una superficie lisa y homogénea.

Se considera como pintura de terminación esmalte al agua en tres manos, así como también la instalación de elementos tales como guardapolvos y cuarto rodón.

6. INTERVENCIÓN EN ZONAS HÚMEDAS: BAÑO Y COCINA.

Para la intervención en zonas húmedas tales como baño y cocina se deberá considerar el retiro de artefactos adosados al muro y su posterior reinstalación. (Muebles, artefactos, etc). El revestimiento interior de terminación en estas zonas deberán ser planchas de Yeso cartón RH de espesor 10 mm, instaladas y terminadas de acuerdo a procedimiento indicado en punto N°5.